

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ВРАТИ :


Конструкция на вратата: Интериорна врата с рамка от меко дърво или MDF платно с покритие от меламин.

Обков: Две сребристи панти с резба. Брави за обикновен ключ или за ключ за баня

Декори: Калвадос, Клен, Елша, Орех, Венге, С два декора (клен и орех)

Каси: Стандартна каса

Размер	Платно	Платно	Платно	Платно
[mm]	*60*	*70*	*80*	*90*
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2022	2022	2022	2022
D	2035	2035	2035	2035
E	26	26	26	26
F	13	13	13	13
G	239	239	239	239
H	1719	1719	1719	1719
K	1112	1112	1112	1112

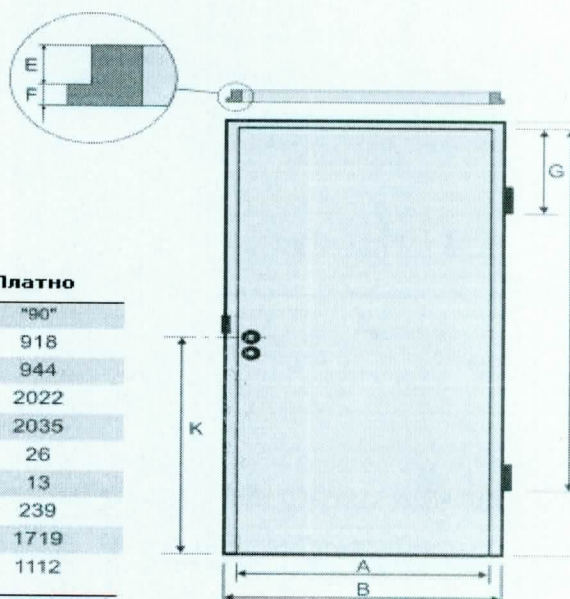

PVC прозорци – показатели :

- вид материал – PVC бяло
- брой камери – четири камерна
- отваряемост – да – 40%
- стъклопакет – 24 мм
- стъкло – бяло



СИСТЕМА 6400


4 KAMEPHA



**VIVA
PLAST**

KUNSTSTOFF FENSTER UND TÜREN SYSTEME

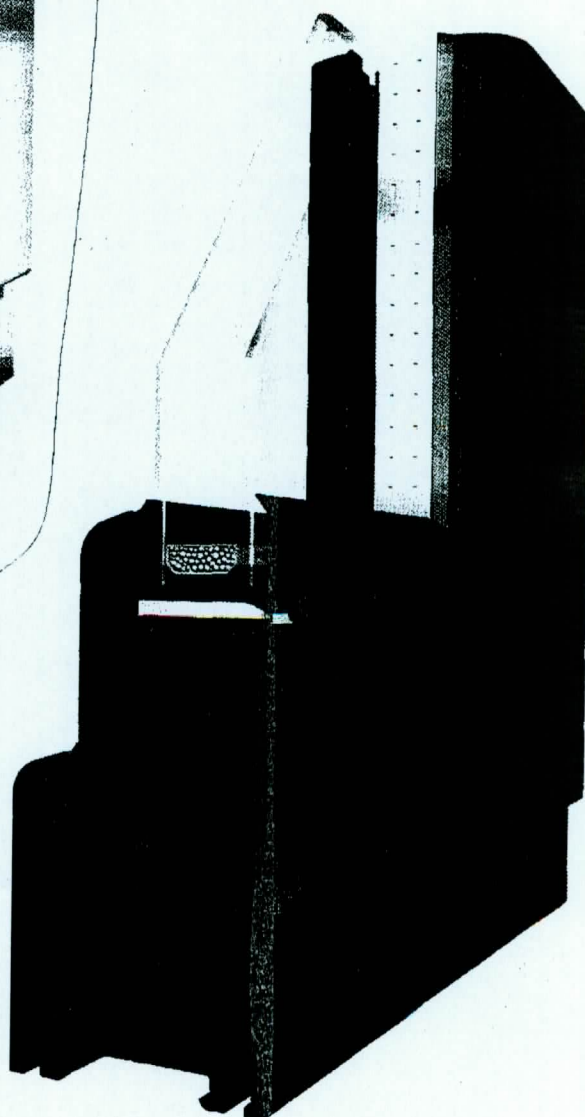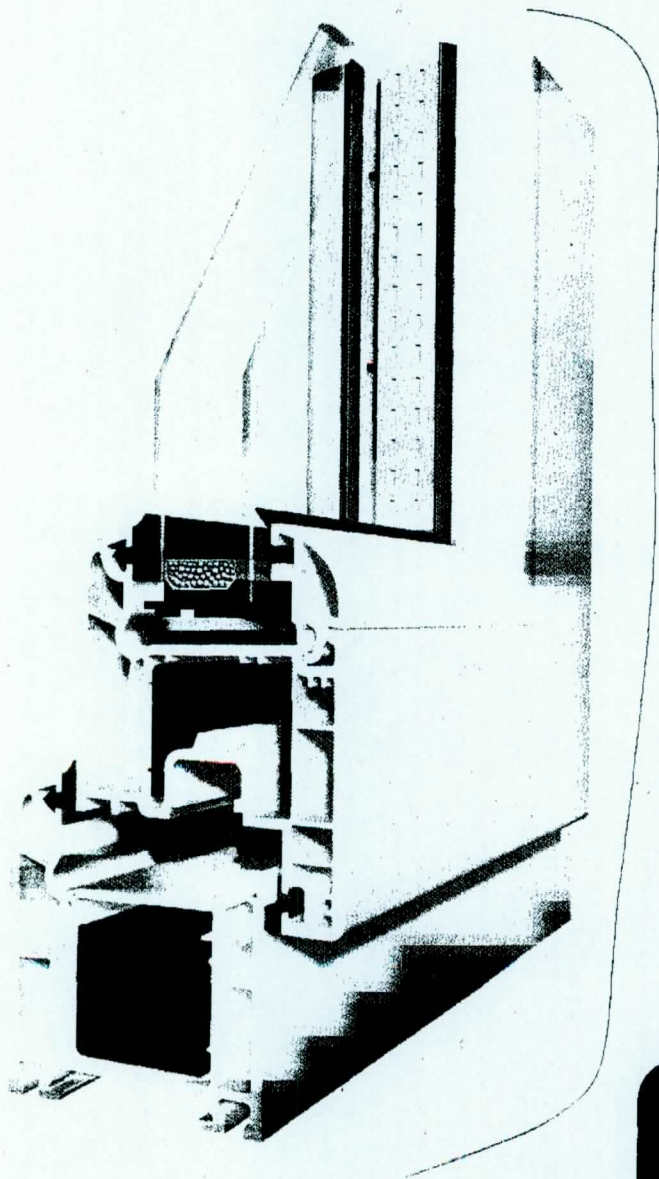

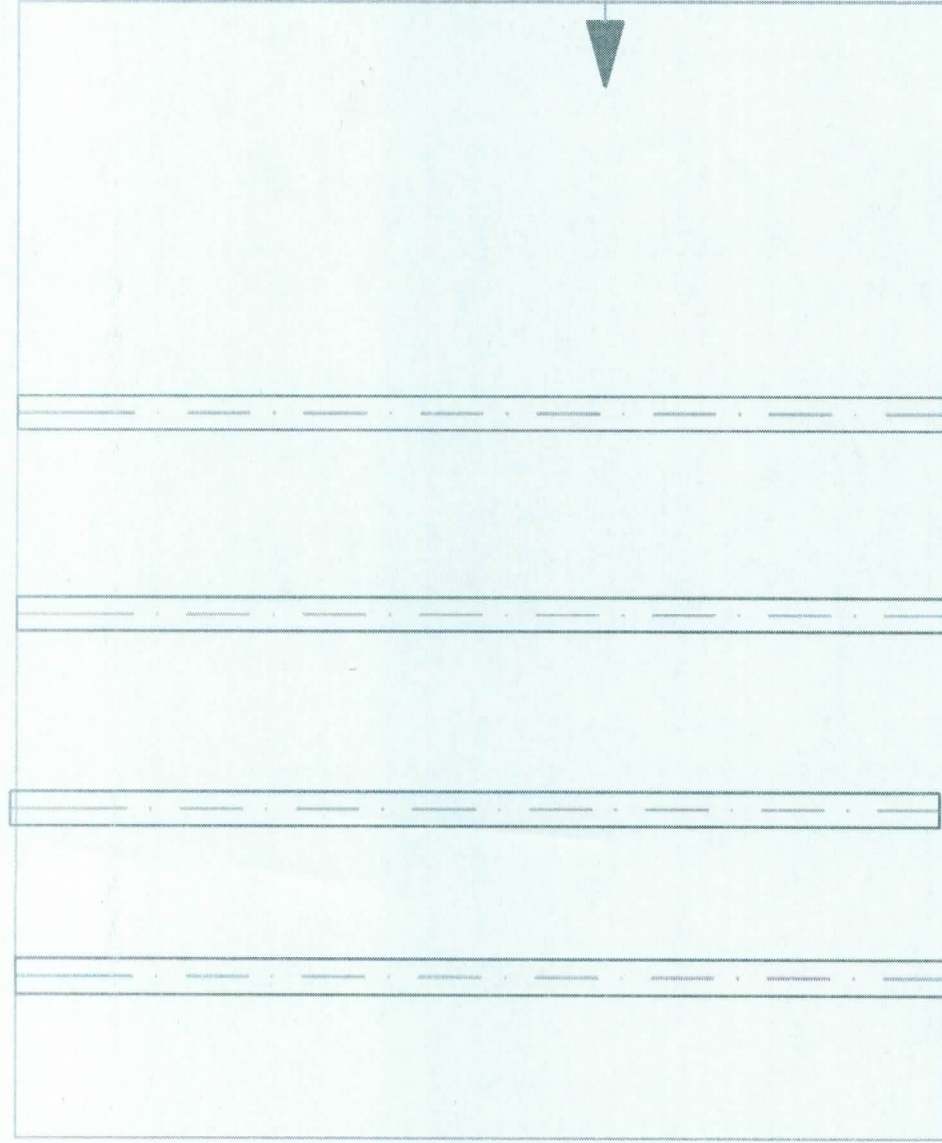


нова настилка -
дюшеме, дървен
паркет - сцена, зала

греди - нова
конструкция

запълване
между гредите
със сгур бетон

220V/380V; 50Hz

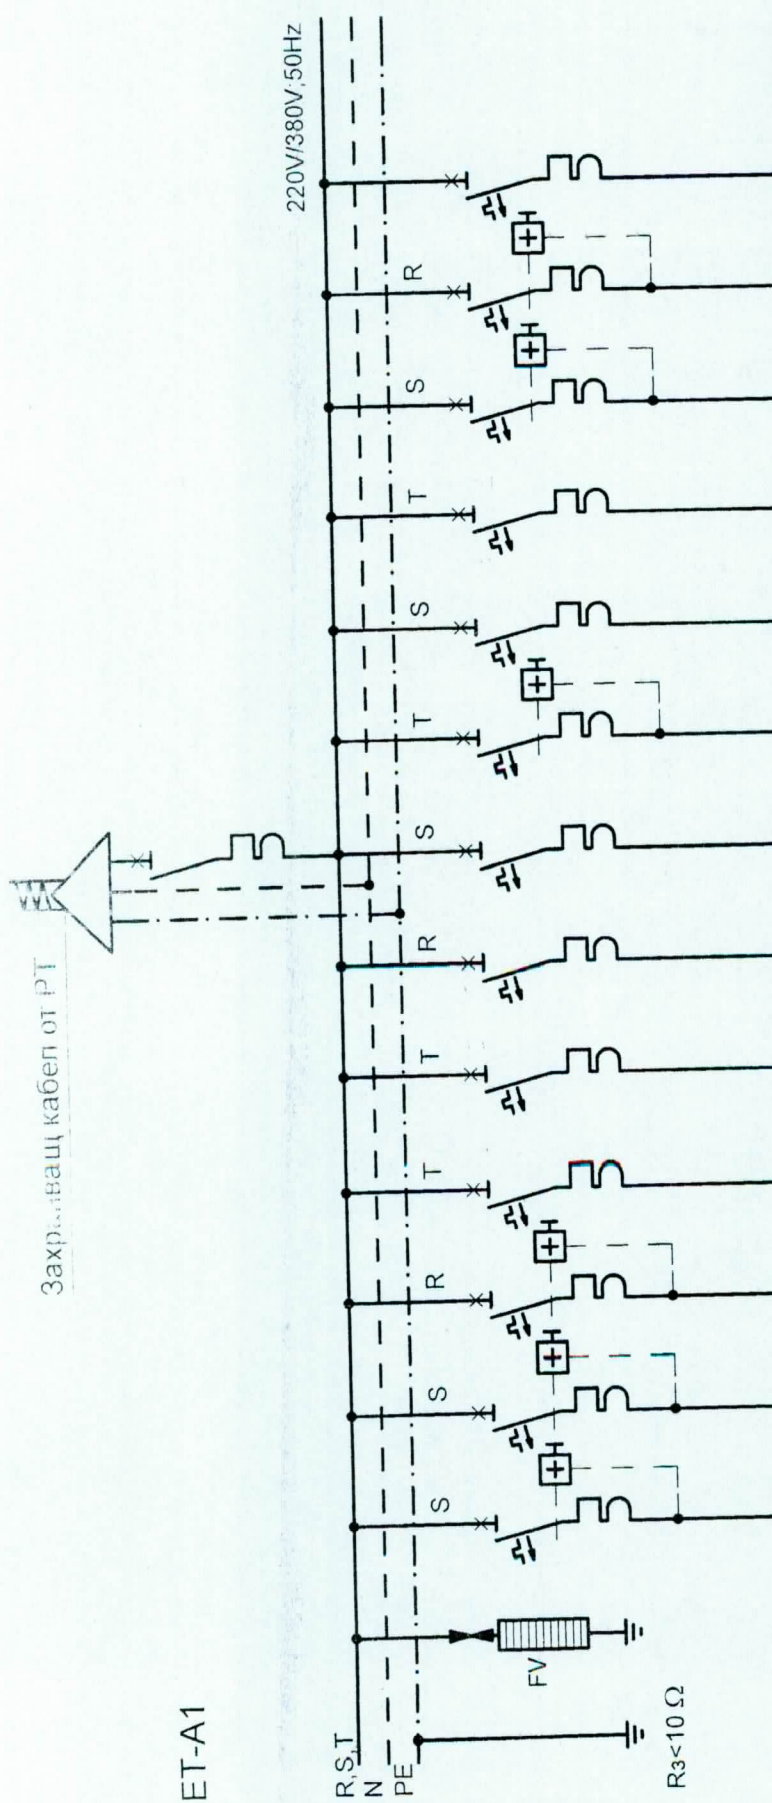[illegible]


R
N
PE



$R_3 < 10 \Omega$

Токов кръг	1	2	3	4	5	6	7	8
Лампени излази	7	12	-	-	-	-	-	-
Контактни излази	-	вентилатор	3	4	4	5	5	1
Мощност на т.к	240	340	750	1000	1000	1250	1250	1000
Защитна апаратура	SF1 6A	SF1 6A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A


Захранване кабелови ...

[illegible] $R_3 < 10 \Omega$

Токов кръг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ET-2	Общо
Лампени излази	3	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	29
Контактни излази	-	вентилатор	-	3	4	4	5	5	1	1	1	1	бойлер	9	34
Мощност на т.к	92	220	229	750	1000	1000	1250	1250	1000	1000	1000	1000	2000	4050	15841
Защитна апаратура	SF1 6A	SF1 6A	SF1 6A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 16A	SF1 16A	SF1 16A	SF1 16A	SF1 16A	SF3 16A	SF3 32A
Сеч. на проводн.	3x1,00	3x1,00	3x1,00	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	5x6,00	5x6,00
Тип на кабела	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	СВТ	СВТ

P_{инст} = 15841 W K_е = 1 l = 28,66A

220V/380V;50Hz

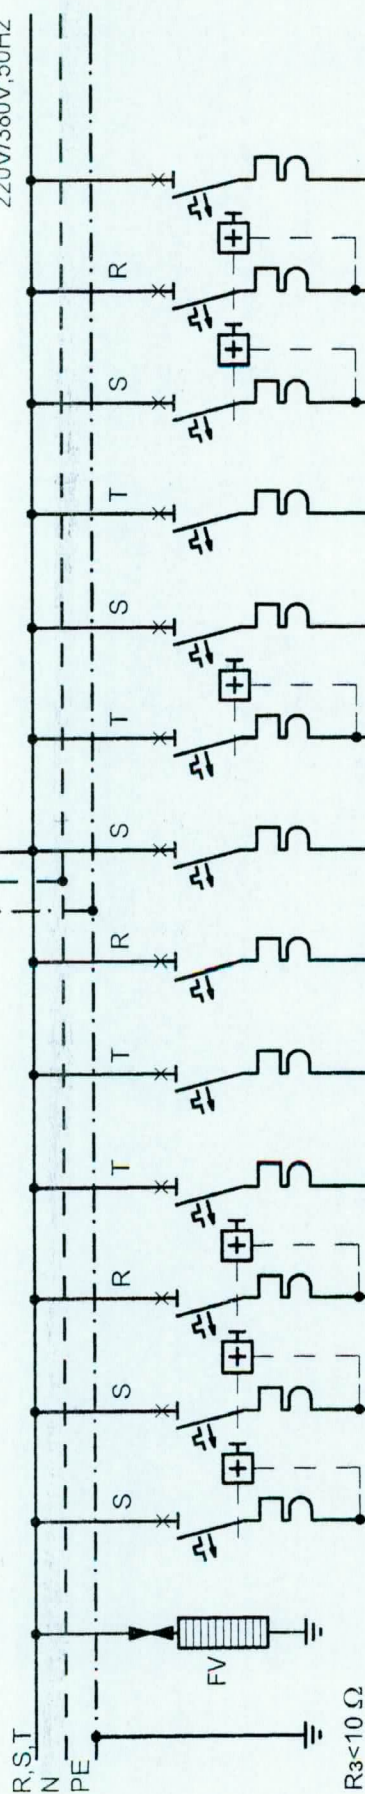


Токов кръг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ЕТ-3	Общо
Лампени излази	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	33
Контактни излази	-	вентилатор	3	4	4	5	5	1	1	1	1	бойлер	13	38
Мощност на т.к	240	340	750	1000	1000	1250	1250	1000	1000	1000	1000	2000	5900	17730
Защитна апаратура	SF1 6A	SF1 6A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 16A	SF1 16A	SF1 16A	SF1 16A	SF1 16A	SF3 25A	SF3 40A
Сеч. на проводн.	3x1,00	3x1,00	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	5x6,00	5x6,00
Тип на кабела	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	ПВВ-МБ	СВТ	СВТ

$P_{\text{ист}} = 17730 \text{ W}$ $K_s = 1$ $I = 33,3 \text{ A}$

Захранващ кабел от РТ

ET-A3

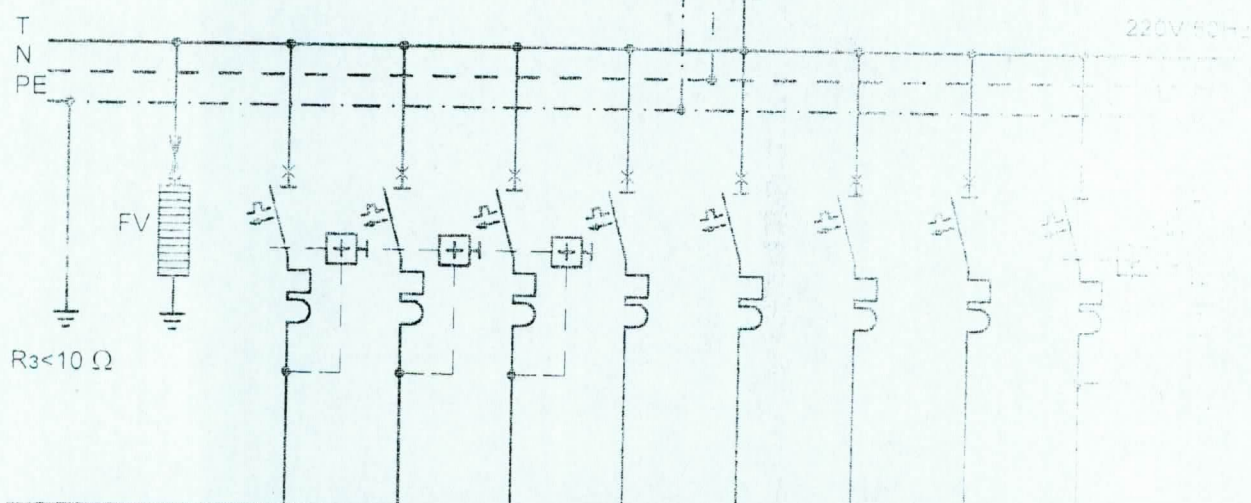

Токов кръг	1	2	3	4	5	6	7	8	Общ.
Лампени излази	7	12	-	-	-	-	-	-	19
Контактни излази	-	вентилатор	3	4	4	5	5	1	22
Мощност на т.к	240	340	750	1000	1000	1250	1250	1000	6230
Защитна апаратура	SF1 6A	SF1 6A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 10A	SF1 16A	SF1 40A
Сеч. на проводн.	3x1,00	3x1,00	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x2,50	3x6,00
Тип на кабела	ПВВ-МБ, ПВВ-МБ, ПВВ-МБ, ПВВ-МБ, ПВВ-МБ, ПВВ-МБ, ПВВ-МБ, ПВВ-МБ								СВ
$P_{\text{инст}} = 6830W$					$K_e = 1$		$I = 34.5A$		